

Устройство вибростенда.

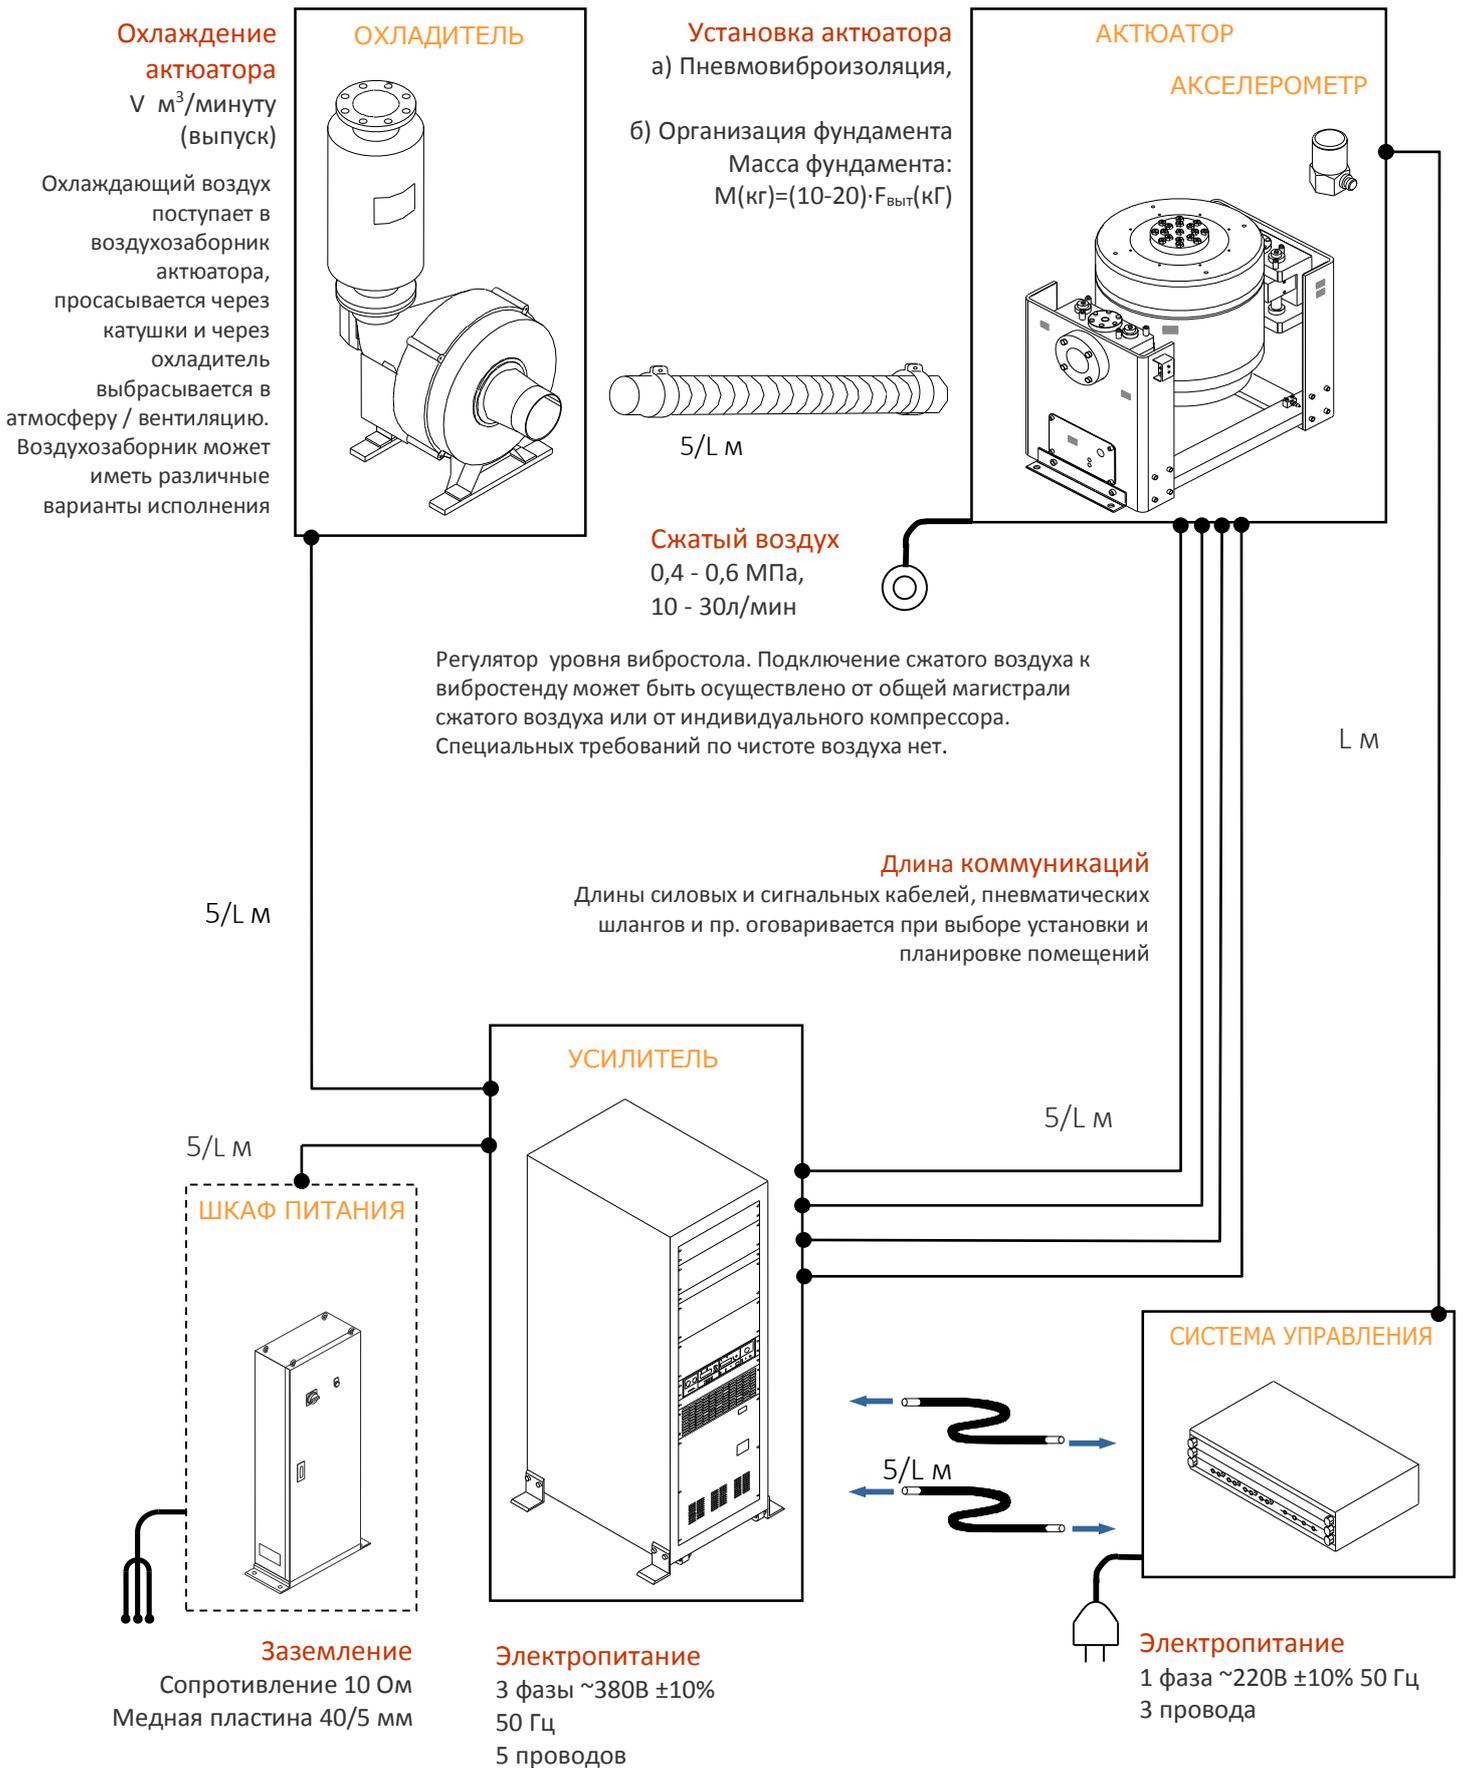


Схема подключения электродинамического вибростенда с воздушным охлаждением и/или с горизонтальным столом имеет существенные отличия.